


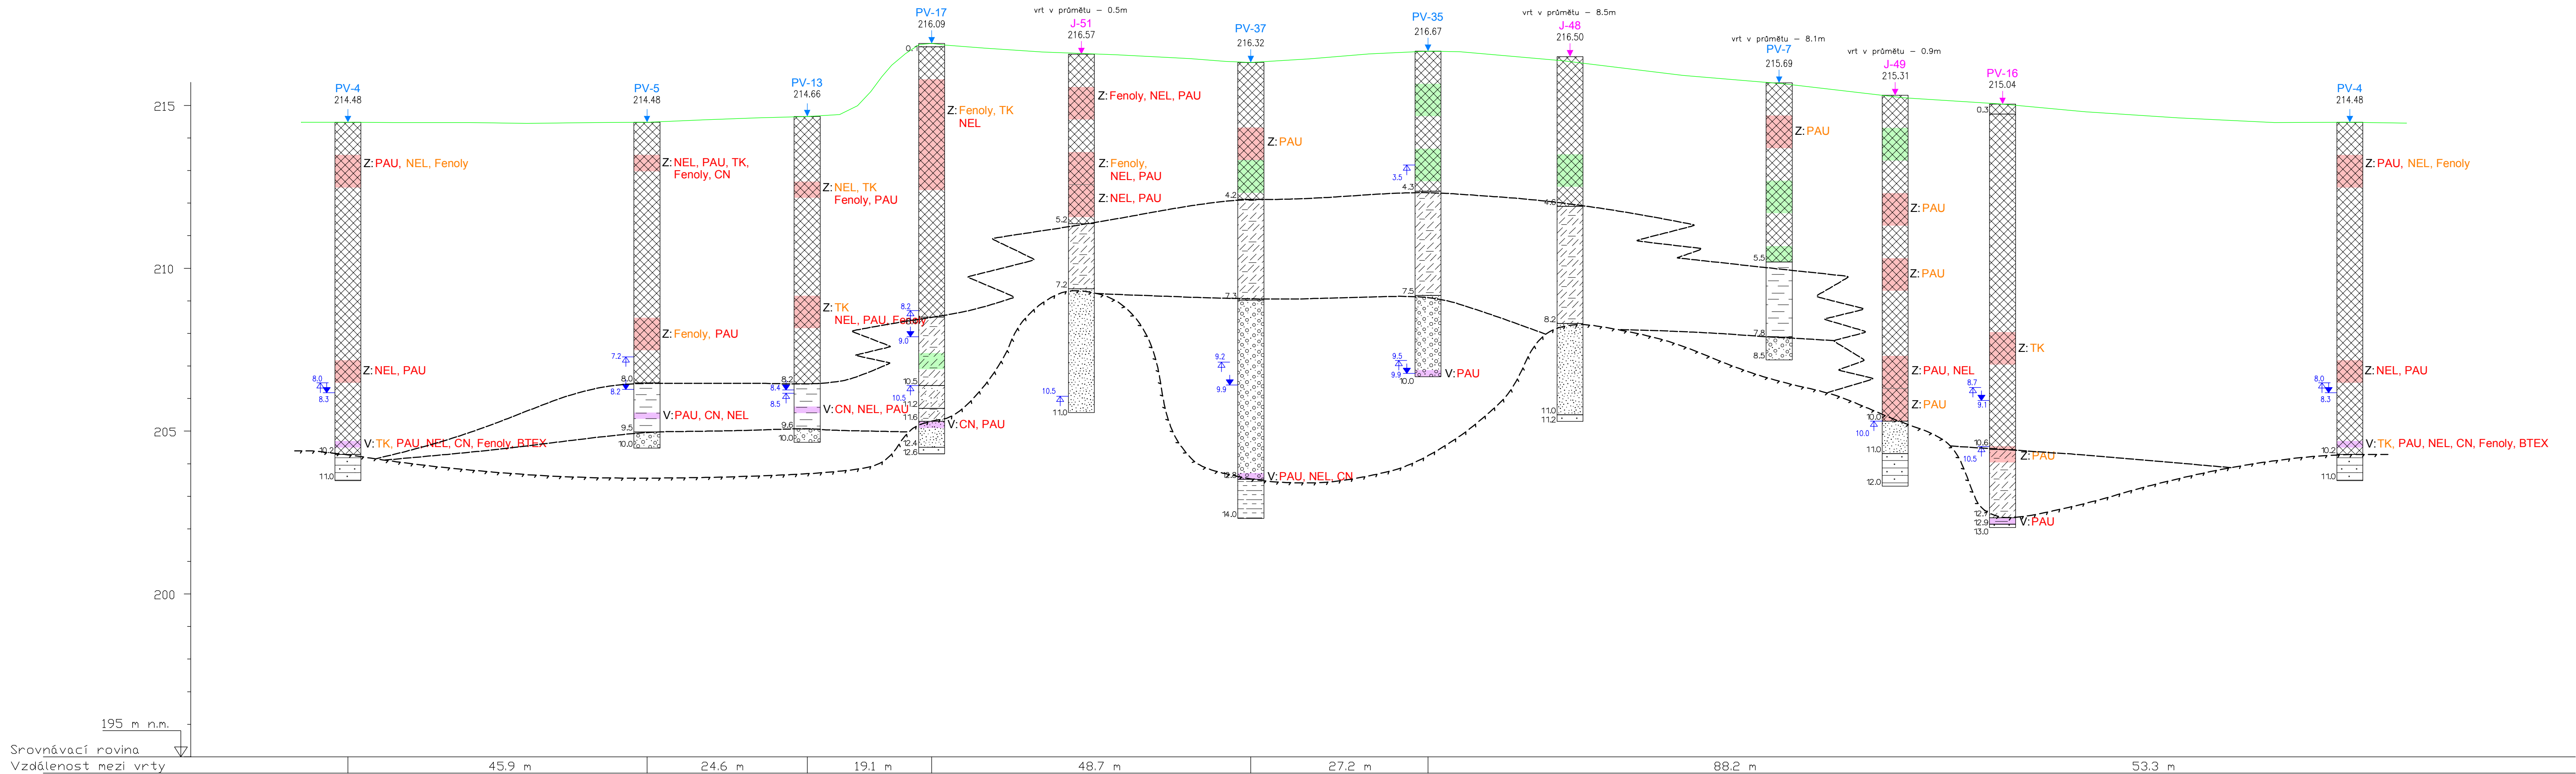

VYSVĚTLIVKY KE GEOLOGICKÝM ŘEZŮM

REALIZOVANÁ PRŮZKUMNÁ DÍLA (I. a II. etapy):

- J-146 jádrový vrt
214.66
kóta ústí vrtu (m n.m.)
- PV-8 vystrojený jádrový vrt
212.42
kóta ústí vrtu (m n.m.)

ARCHIVNÍ PRŮZKUMNÁ DÍLA:

- J-2 jádrový vrt
213.0
kóta ústí vrtu (m n.m.)

GEOLOGICKÉ ZNAČKY

- povrch terénu
- litologická rozhraní v kvartérních sedimentech
- rozhraní kvartér – neogén (miocén)
- rozhraní karbonských sedimentů

- hladina podzemní vody ustálená (m p.t.)
- hladina podzemní vody naražená (m p.t.)

GRAFICKÉ ZNAČKY ZEMIN, HORNIN A MATERIÁLŮ

- navážka

kvartérní zemin (pleistocén – holocén)

- hlína písčitá
- hlína jílovitá
- jíl písčitý
- jíl
- štěrk
- štěrk písčitý

předkvartérní podloží (karbon – neogén)

- jíly (miocén)
- písek (zvětralina karbonského pískovce)
- pískovec (karbon)

ODBĚRY VZORKŮ PRO STANOVENÍ KONTAMINACE

- vzorek zeminy nepřekračuje hodnotu kritérií B a C MP
- vzorek zeminy překračuje hodnotu kritérií B a C MP
- vzorek podzemní vody nepřekračuje hodnotu kritérií B a C MP
- vzorek podzemní vody překračuje hodnotu kritérií B a C MP
- PAU překročení hodnoty kritéria C MP MŽP ČR
- PAU překročení hodnoty kritéria B MP MŽP ČR

	G-Consult, spol. s r.o. Trocnovská 794/9 702 00 Ostrava	číslo přílohy: 8 objednatel: Statutární město Ostrava zpracoval: Ing. Jelena Ryšková
	souřadnicový systém: S-JTSK výškový systém: Balt p.v. měřítko 1 : 500/100	řešitel: Ing. Stanislav Mikolajek schválil: Ing. Václav Hodný datum: prosinec 2009
	2009 0096 OSTRAVA - Slezskostravský hrad - projekt sanace	
	Geologický řez linií injektáže po obvodu PK-1	