

INKOS Ostrava, a.s.  
Havlíčkovo nábreží 696/22  
70200 Ostrava

naše značka  
5000584198

vyřizuje  
Zdeněk Hladný

datum  
13.02.2012

Věc:

**Gravitační odvodnění Hrušova**

K.ú. - p.č.: Hrušov

Stavebník: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 70200 Ostrava

Účel stanoviska: ÚŘ k rozhodnutí - o umístění stavby, - o změně využití území, - o změně stavby

Po prostudování předložené projektové dokumentaci pro územní řízení Vám sdělujeme, že v zájmovém prostoru

DOJDE K DOTČENÍ

ochranného pásma STL plynárenského zařízení místních sítí

Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu.

Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 - 1,5 m.

V zájmovém území se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení:

STL plynovod DN 500, ocel, ID 3233886

RWE Distribuční služby s.r.o. nemá námitek k umístění výše uvedené stavby dle předložené projektové dokumentace za předpokladu, že investor zajistí ochranu plynárenského zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ČSN 73 6005 a v souladu s ostatními platnými předpisy učiní taková opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození plynárenského zařízení STL a NTL plynovodů, STL a NTL plynovodních přípojek a jejich příslušenství.

V místech křížení a souběhů inženýrských sítí je nutno zachovat stávající krytí plynárenského zařízení a poklopů armatur a udržívat poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) stále přístupné a funkční po celou dobu trvání všech prací. Veškerá křížení a souběhy s plynárenským zařízením musí být provedena v souladu s ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 a dalšími souvisejícími předpisy.

Vysazování stromů a okrasných dřevin v blízkosti ochranného pásma plynárenských zařízení požadujeme provést v souladu s ČSN 73 6005, čl. 4.1.7.

Ke stavbě SO 06, DSO 06.1. - Pátevní rozvod plynu včetně napojení bude vydáno samostatné stanovisko.

Další stupeň projektové dokumentace, ve které budou zapracovány podmínky uvedené v tomto stanovisku, nám zašlete k vydání stanoviska.

RWE Distribuční služby, s.r.o. Vám stanovují k realizaci výše uvedené stavby tyto další podmínky: Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),

2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1

657 02 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info\_ds@rwe.cz

I www.rwe.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Rejstříkový soud v Brně,

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,

4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.

Stanovisko k předložené dokumentaci nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

Ke změně stavby, která má přímý vliv na plynárenská zařízení včetně ochranných pásem, je nutno si vyžádat nové stanovisko.



The energy to lead

Informace o uložení podzemních plynárenských zařízení, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány.

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto stanovisku, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považována podle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55


V případě další korespondence nebo jednání (změna stavby) uvádějte naši značku (číslo jednací) a datum tohoto stanoviska.

Stanovisko bylo vydáno na základě plné moci udělené provozovatelem distribuční soustavy  
SMP Net, s.r.o.







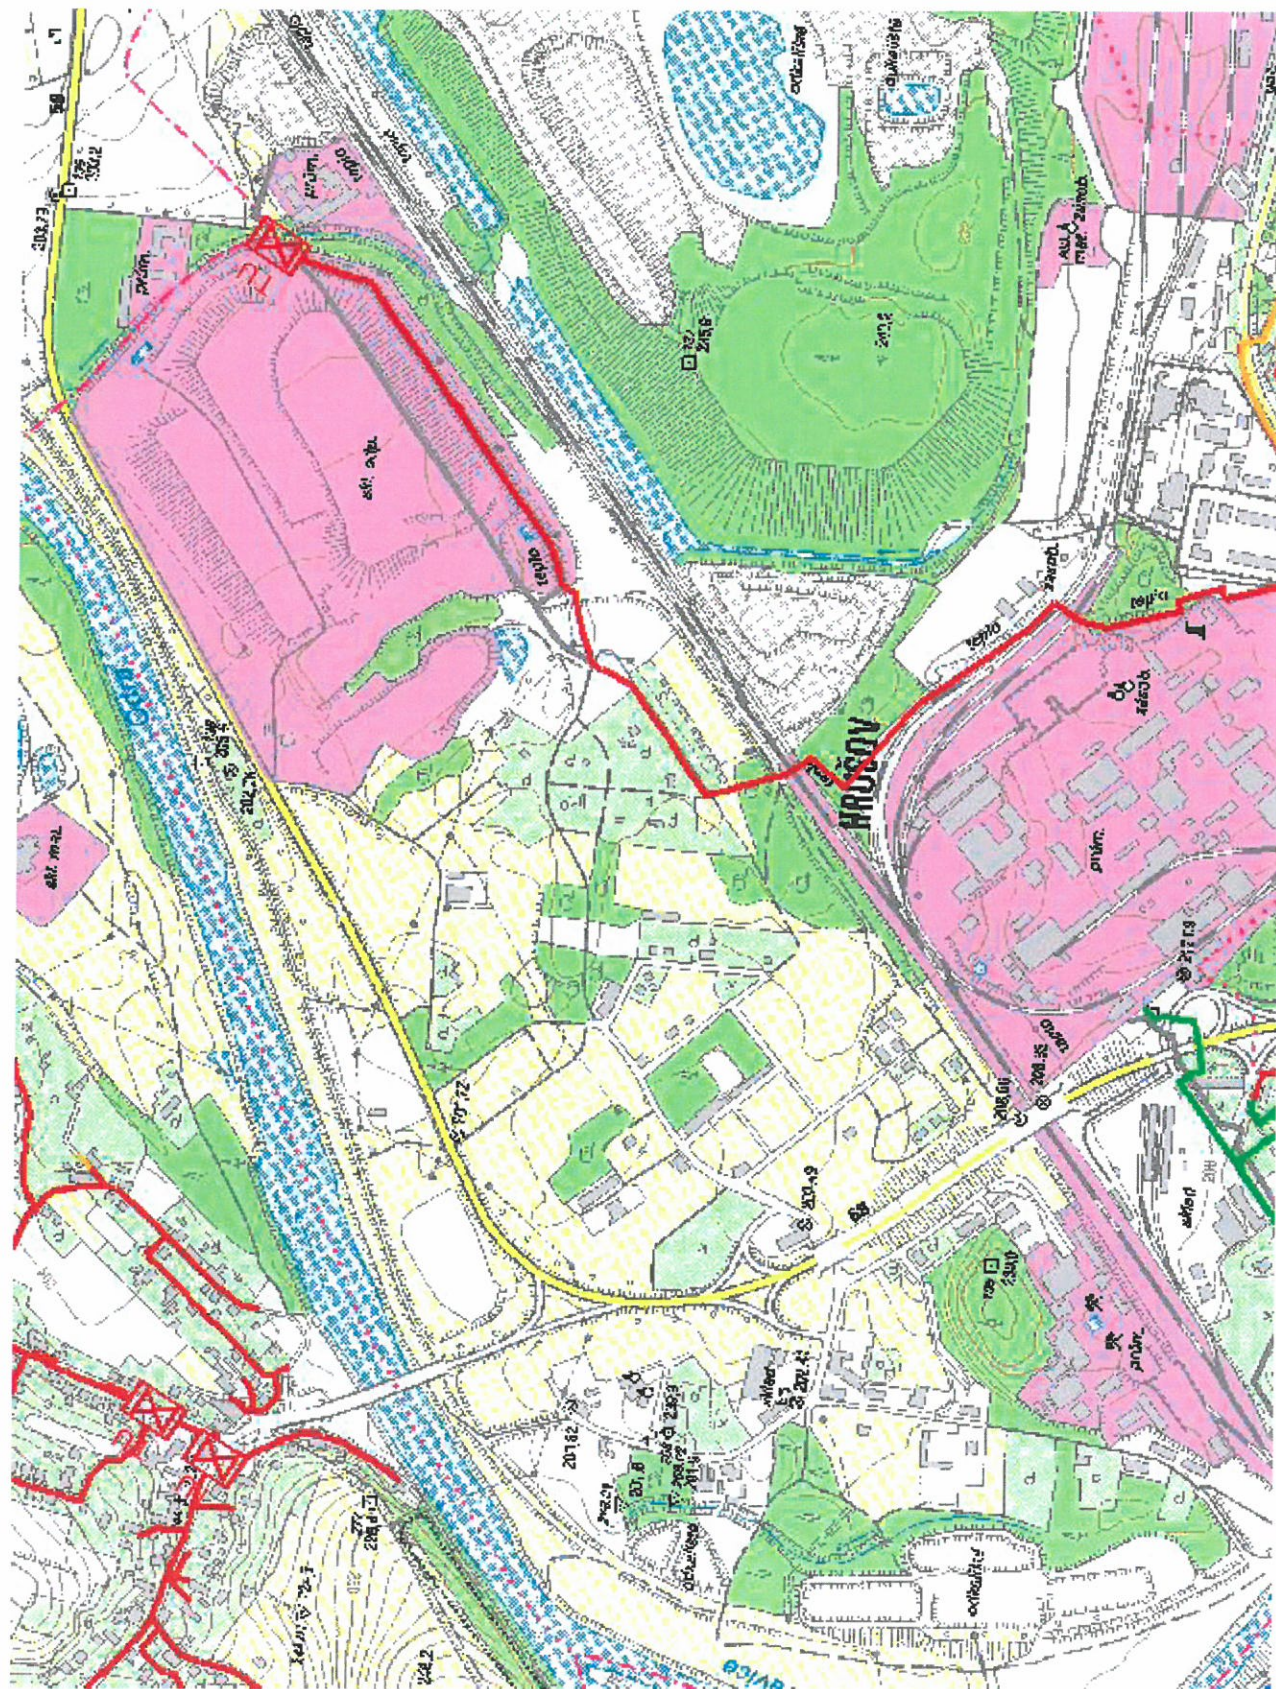






Zdeněk Hladný  
technik plynárenských zařízení  
pracoviště ROSS-Ostrava  
RWE Distribuční služby, s.r.o.  
+420595142756  
[zdenek.hladny@rwe.cz](mailto:zdenek.hladny@rwe.cz)

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele














# Legenda:

   	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
 	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany



LEGENDA :

-  HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
-  HRANICE ZÁJM. ÚZEMÍ A. (OZO Ostrava s.r.o.)
-  HRANICE ZÁJM. ÚZEMÍ B. (OZO Ostrava s.r.o.)
-  HRANICE VÝZNAMNÉHO KRAJINNÉHO PRVKU
-  HRANICE MÍSTNÍHO BIOKORIDORU
-  HRANICE LESNÍCH POZEMKŮ
-  OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNICE
-  OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODU
-  OCHRANNÉ PÁSMO VN A VN



POZOROVACÍ HYDROLOGICKÝ VRT ČHMÚ  
S OCHRAN. PÁSMEM r=250m



REGISTROVANÉ STARÉ DÍLNÍ DÍLO S  
OCHRAN. PÁSMEM Ø45 m

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ :


-  KANALIZACE (ZŮSTANE V PROVOZU)
-  VODOVOD – PITNÁ VODA
-  PLYNOVOD STŘEDOTLAKÝ
-  VEDENÍ VN NADZEMNÍ
-  KABEL VN PODZEMNÍ
-  VEDENÍ VN NADZEMNÍ
-  VÝTLAK Z ČS3 – KAPLIŘOVA

LEGENDA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB :

-  PO 1 – ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP HRUŠOV–VRBICE  
(dle ÚPN VÚC OSTRAVA–KARVINA)
-  PZ 5 – PLYNOVOD DN800 KOKSOVNA SVOBODA –  
ELEKTRÁRNA DĚTMAROVICE (dle ZÚR MSK)

KLAD MAPOVÝCH LISTŮ

BOHUMÍN 8–8	BOHUMÍN 7–8
BOHUMÍN 8–9	BOHUMÍN 7–9



<b>HYDROPROJEKT</b> AKCIOVÁ SPOLEČNOST Ostrava, Václavské 48, 702 00 Ostrava, www.hydroprojekt.cz, ostrava@hydroprojekt.cz		<b>SWECO</b> www.sweco.cz, oduj.com	
VÝKONOVÁ Ing. E. Ohmáčková	HP	Ing. Č. Křiváček	Ing. Č. Křiváček
PROJEKTANT Ing. M. Müllerová	NEDETEL CZ	Ing. Č. Křiváček	Ing. Č. Křiváček
OBJEDNATEL Statutární město Ostrava			
AKCE			
GRAVITAČNÍ ODVODNĚNÍ HRUŠOVA			
PŘEHLEDNÁ SITUACE - STÁVAJÍCÍ STAV			
PRŮMĚR	DÍLO PRŮMĚR		
	D.0.2		

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je odborným vlastním dílem společnosti HYDROPROJEKT CZ. Ochranné listy dokumentace jsou vyhrazeny pro užití k účelům vyplvajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné užití (zejména komerční) je přísně zakázáno. Všechny práva jsou vyhrazena. Podpisy zřizovatelů jsou přilepeny pouze k výlistku číslo 01 nebo originálu přílohy (reliéf).



