



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa dopravní cesty Ostrava

Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

SPRÁVA ELEKTROTECHNIKY A ENERGETIKY

VÁŠ DOPIS ZN.: 14607/10
ZE DNE: 5.10.2010
NAŠE ZN. (č.j.): 3409/2011-SDC OVA-SEE/108
UKLÁDACÍ ZN.:
SKART. ZN.-LH.:
POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:
VYŘIZUJE: Čabala Ivan
TEL.: 972 762 202
FAX: 972 762 210
E-MAIL: cabala@szdc.cz
DATUM: 15.3.2011

INTERNÍ SDĚLENÍ

OTR – ing. Brdčíčko
SDC Ostrava

I.

Věc: ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K DRÁŽNÍM PODZEMNÍM SILNOPROUDÝM KABELOVÝM VEDENÍM A JEJICH SOUČÁSTÍM

Žádáme, podle §19 odst.22 vyhlášky č.5/1987 Sb. o dokumentaci staveb, o poskytnutí ověřených údajů o prostorovém umístění (existenci) drážních podzemních silnoproudých kabelových vedení a jejich součástí ve staveništi (trase):

**„Gravitační odvodnění Hrušova“, křížení horkovodu v km cca 269,600 (územní řízení).
Trať SŽDC Přerov – Petrovice u K. v km 269,550 – 270,300.**

(přesné vyznačení staveniště /trasy/ podle místních poměrů) vyznačené v připojené situaci č. _____ v měřítku **1:1000** určené pro plánovanou stavbu,
a to ke dni: **říjen 2010**

.....
žadatel - podpis a razítko

II.

VYJÁDŘENÍ

Dílčí vyjádření pro SDC Ostrava technické oddělení

Při realizaci Vámi plánovaných a v části I. vyznačených zemních prací **nedojde** ke styku (souběhu), křížování s drážními podzemními silnoproudými kabelovými vedeními a jejich součástmi, která **jsou** chráněna ochranným pásmem.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedené stavby do dne: **březen 2013**

~~Vyzýváme vás proto, aby se k nám dostavil vámi pověřený zaměstnanec dne _____, kdy mu bude umožněno potřebné zakreslení z technické dokumentace.~~

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa dopravní cesty Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ 709 94 234

www.szdc.cz

Odborné vyjádření:

Provádění zemních prací v blízkosti podzemních silnoproudých kabelových vedení a jejich součástí se povoluje za podmínek, že žadatel :

- zajistí před zahájením zemních prací vytýčení kabelového vedení přímo na stanovišti (trase), nutno uvést značku tohoto vyjádření
- uvědomí organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- seznámí prokazatelně (písemně) své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto vedení (zařízení)
- upozorní na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od výkresové dokumentace (v metrech)
- vyzve své zaměstnance, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve vzdálenosti 1 metru po každé straně vytýčené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů) a dodržovali platné bezpečnostní předpisy a ČSN
- uloží svým zaměstnancům, aby odkryté podzemní kabelové vedení (zařízení) řádně zajistili proti poškození a na tuto skutečnost upozorní správce zařízení (kabelu)
- bude dodržovat technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN, TNŽ a předpisů SŽDC a ostatních právních předpisů
- vyzve správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno
- ohlásí neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení jeho správci
- bude respektovat ochranná pásma správce kabelových a venkovních (trakčních) vedení a elektrických stanic dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.

Doplňující připomínky:

• Kabelová trasa vn 22 kV a venkovní vedení vn 22 kV AlFe 70/11 ve správě SDC SEE Ostrava jsou zakresleny pro informaci. Podle Vámi předložené situace k dotčení trasy nedojde. V případě Vaší potřeby tuto kabelovou trasu vytýčíme. Vytyčování kabelů v naší správě zajišťuje na základě písemné objednávky ing. Bajgar, č.tel.: 972 762 327.

• Práce v blízkosti venkovního vedení vn je nutno provádět se zvýšenou pozorností, aby stavbou nedošlo k jeho poškození nebo k narušení stability stožáru.

• Požadujeme, aby přesné místo křížení bylo zvoleno ve vzdálenosti minimálně 10 od trakčních podpěr.

• Po provedení křížení s elektrizovanou železniční tratí požadujeme dodání geodetického zaměření skutečného provedení.

• V zájmové oblasti se nachází elektrizovaná železniční trať SŽDC, s.o. - trakční vedení (TV) vn 3kV DC. Práce je nutno provádět se zvýšenou pozorností tak, aby nedošlo k poškození trakčního vedení a aby nebyla narušena stabilita trakčních podpěr.

• Vaše stavba se nachází v místě elektrizované železniční tratě 3kV DC a je tedy nutné zajistit a trvale dodržovat veškerá ochranná a bezpečnostní opatření dle platné legislativy, zejména dle ČSN 341500 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN EN 50122-1, TNI 343100, TNŽ 343109 a předpisu Op16 – požadujeme doplnit do zpráv dokumentace.

• V blízkosti el. tratě SŽDC, s.o. 3 kV DC s možností výskytu bludných proudů je pro zajištění účinné ochrany před jejich korozním vlivem na případná zemní kovová úložná zařízení nutno provést v dané oblasti korozní měření dle TKP a na jeho základě provést příslušná opatření.

Upozorňujeme, že nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb.

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Správa dopravní cesty Ostrava
Mugilnovská 1038, 702 00 Ostrava
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(84)

.....
podpis a razítko


Polohu drážního podzemního kabelového vedení nn ☐, vn ☒, volné vedení vn ☒, nn - DOÚO ☐ zakreslil podle dokumentace

Dne 15.3.2011 pověřený zaměstnanec správce

Čabala Ivan

.....
jméno a adresa

.....
podpis

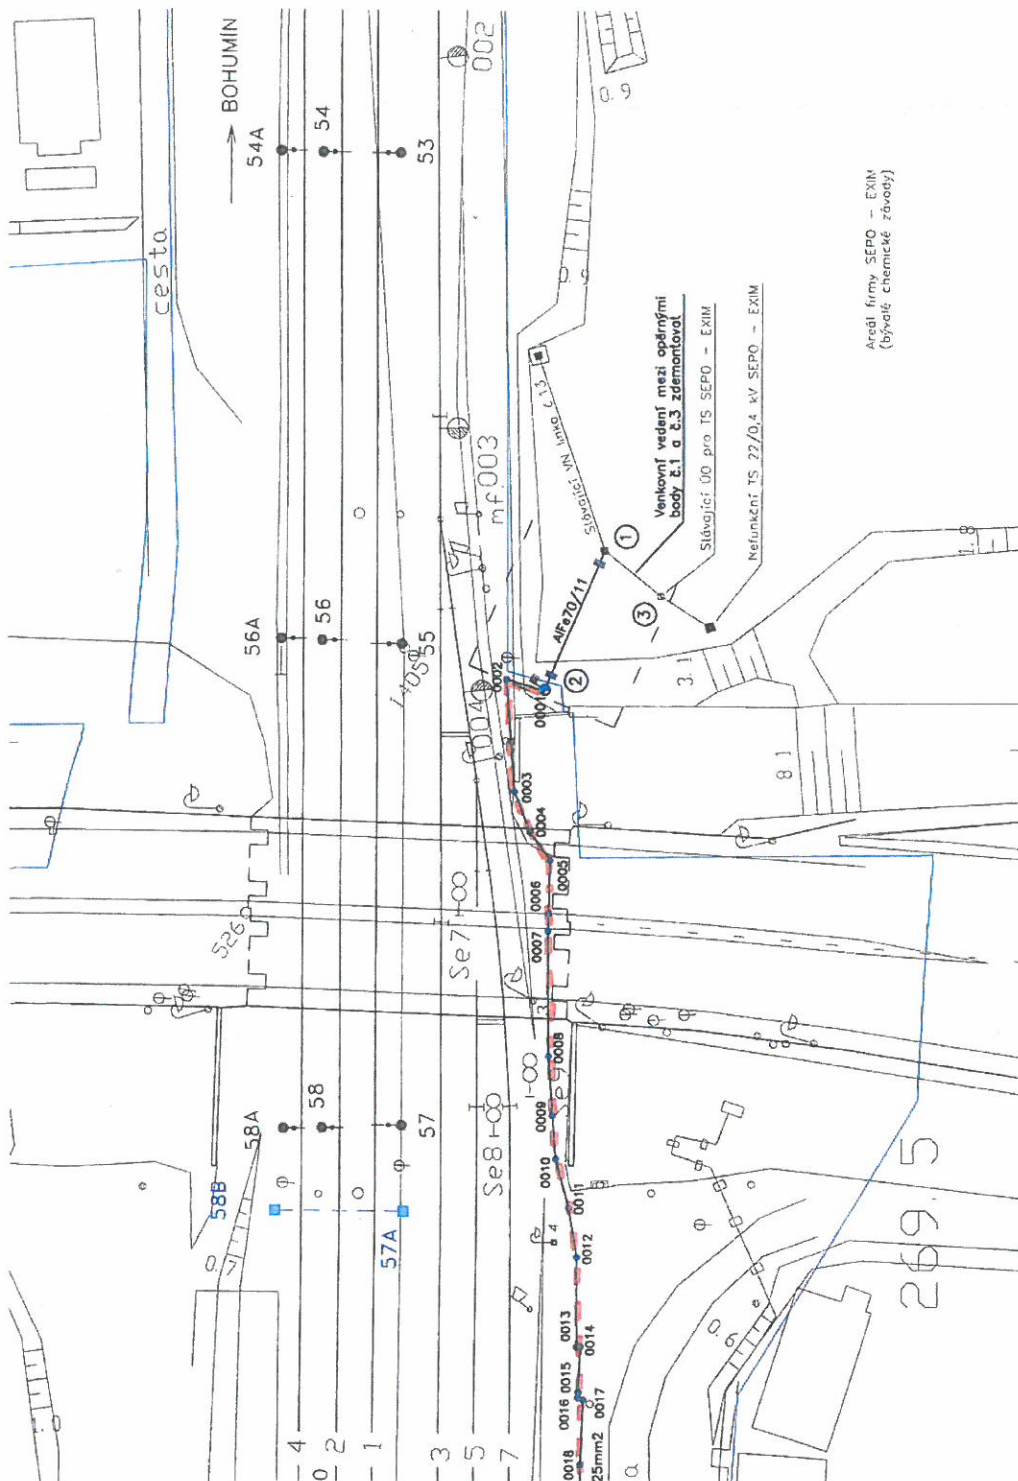

--- kabel v 12 kV SDC SDCZ Ostrava
 — venkovní vedení 0,1 kV 70/11 v 12 kV SDC SDCZ Ostrava